

**PROYECTO DE DESVÍO
DE L.E. A 132 kV “MONTEBELLO – LA NUCÍA 2”
TRAMO AP.10098 – AP.10100 POR
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE
LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO**


**ANEXO III: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLANOS**

ÍNDICE

- Plano nº1: Situación y emplazamiento.
- Plano nº2: Equipos de protección individual (6 hojas).
- Plano nº3: Protecciones colectivas (4 hojas).
- Plano nº4: Medidas auxiliares (5 hojas).
- Plano nº5: Instalaciones provisionales (2 hojas).
- Plano nº6: Medidas preventivas (5 hojas).









ESCALA: 1/5.000

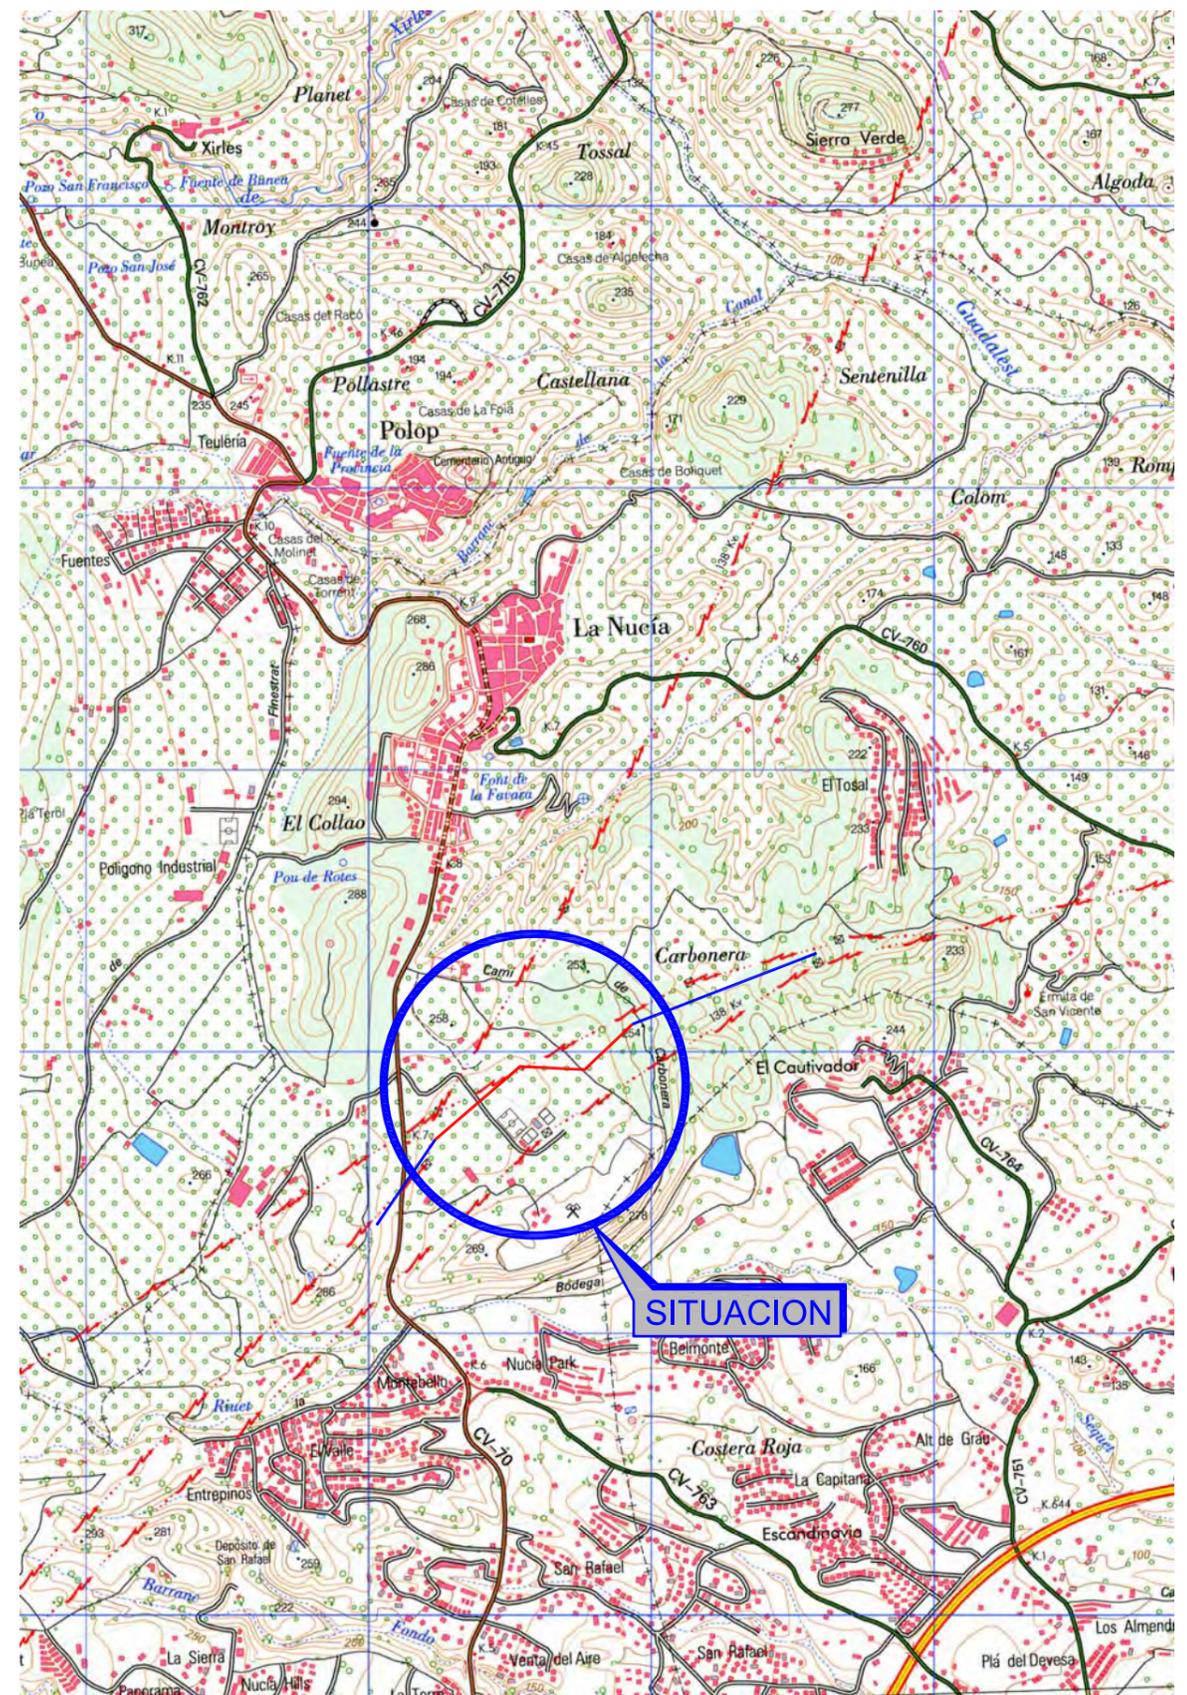





ESCALA: 1/25.000

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-------|--|----------------|--------|---|------------|---|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-00-01-01-11-00 | VARIAS | 1 | PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 KV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | VMG OML | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: | AEM | Fdo. ANGEL EGEE MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | - | SITUACION Y EMPLAZAMIENTO | | |

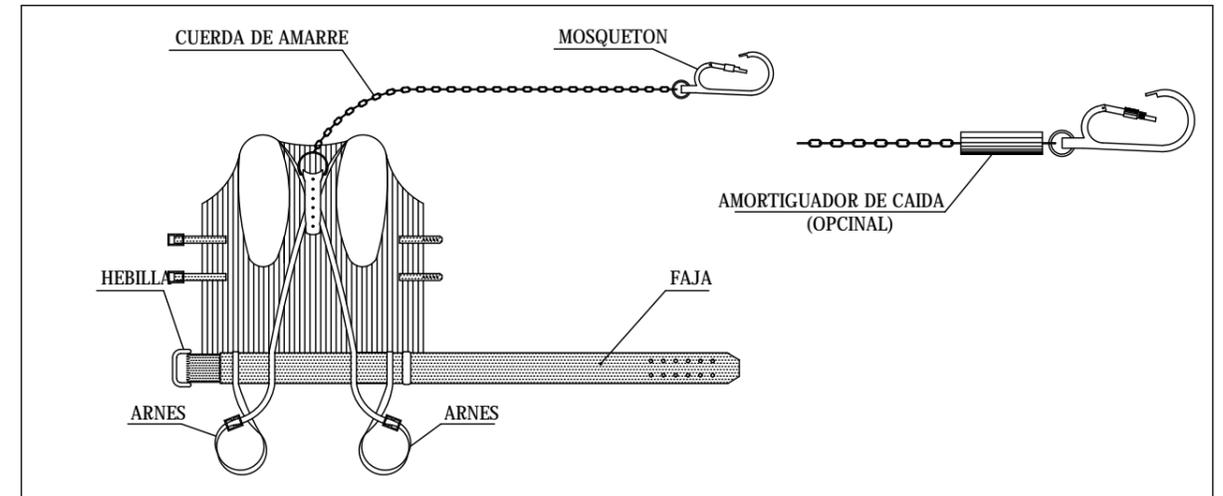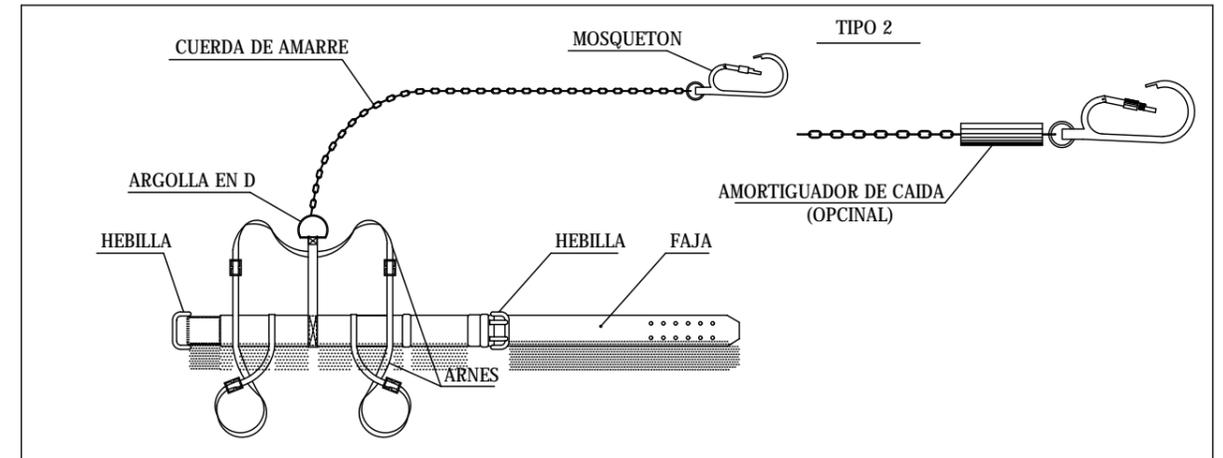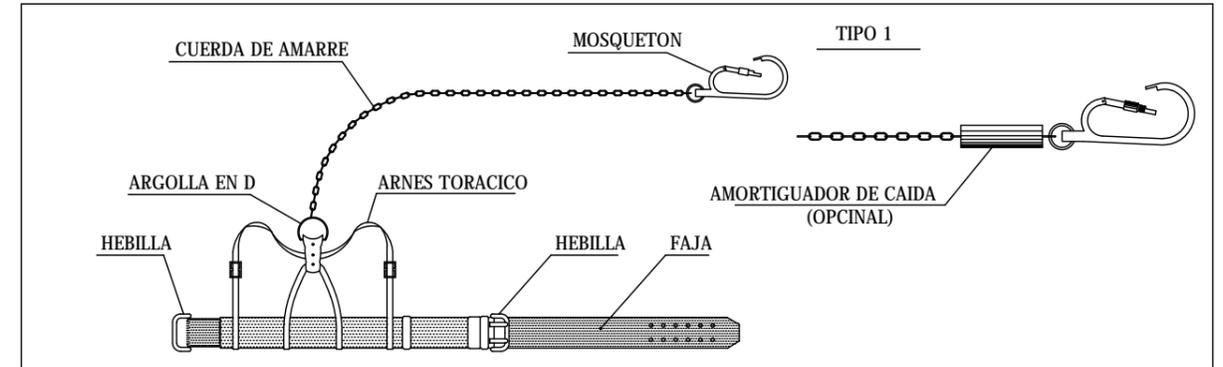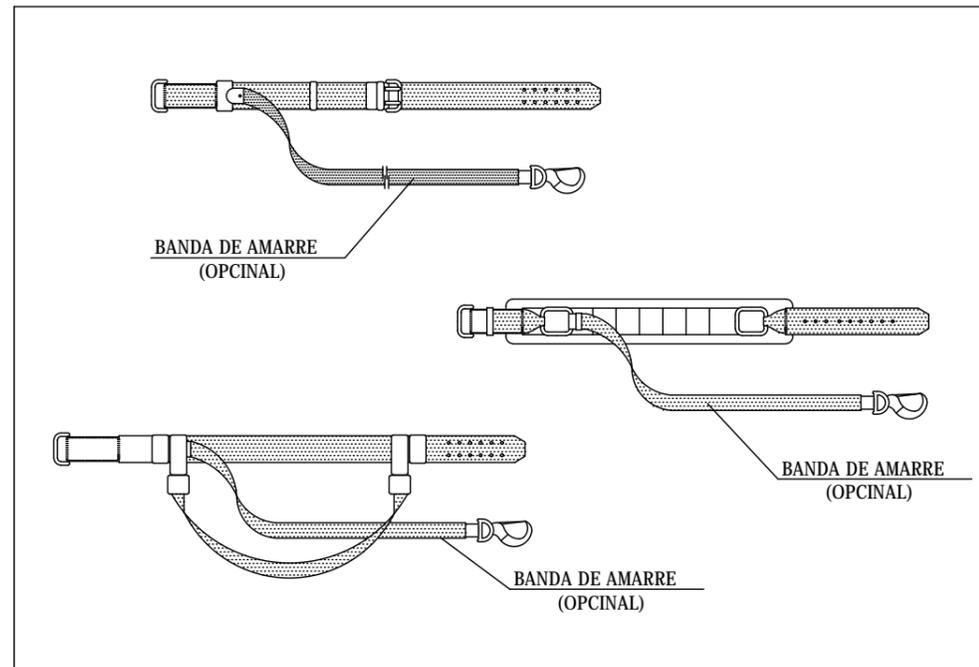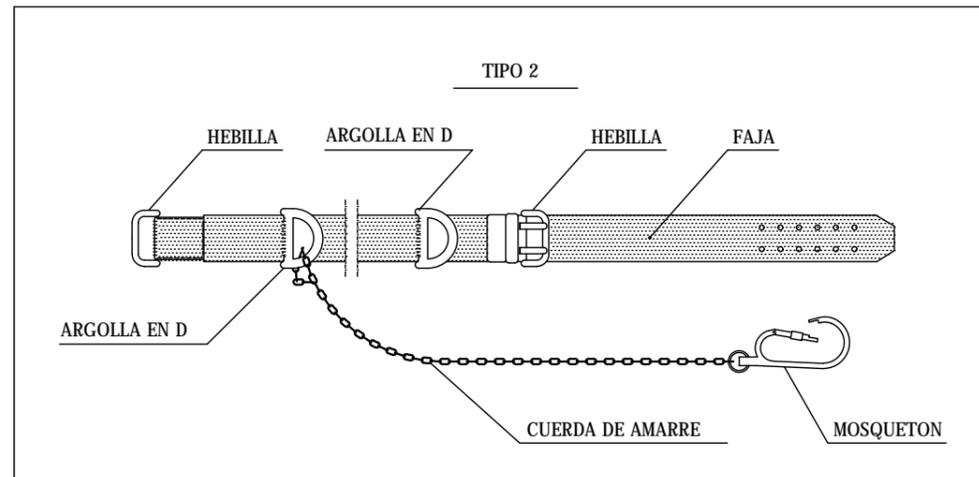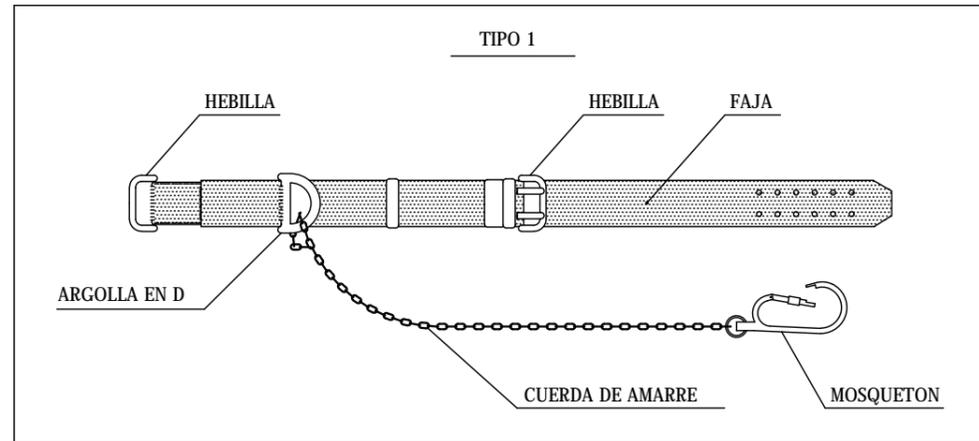


| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|----------------|--------|--|-----------|---|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-00-01-01-11-00 | S/E | 2 | PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 KV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | SGM | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | OML | Fdo. ANGEL EGEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 1/6 | | AEM | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | | | | |

OCULARES

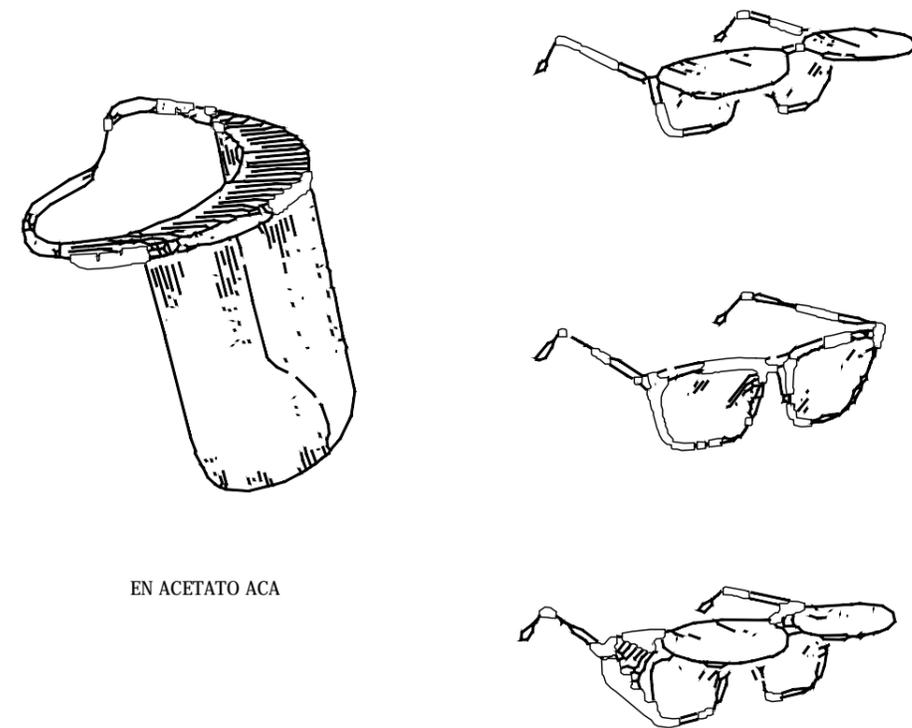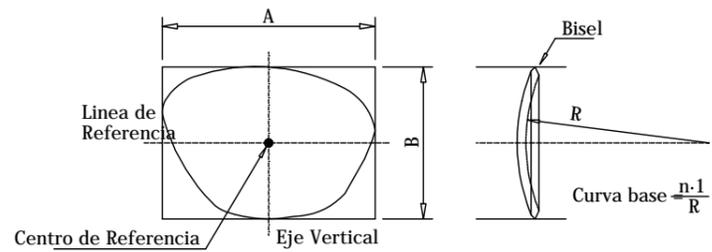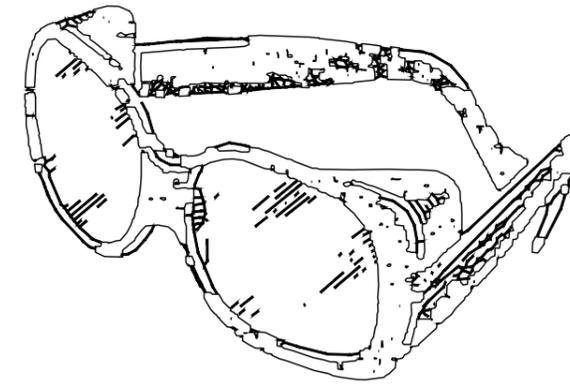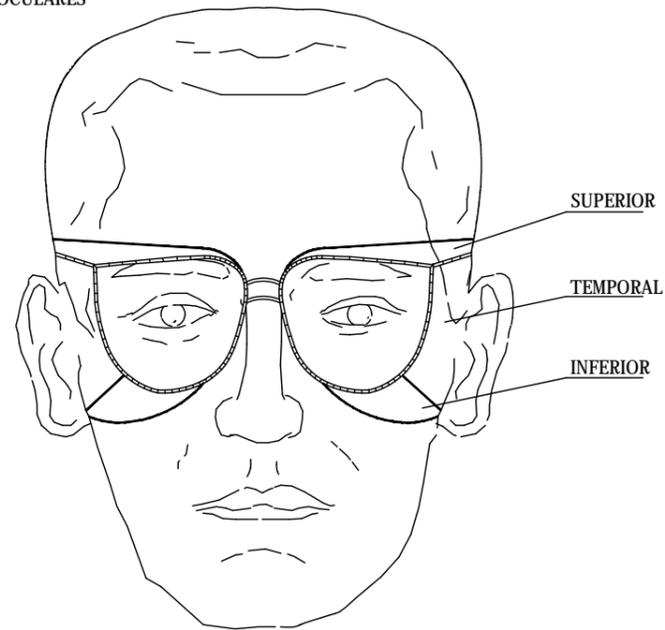


EN ACETATO ACA


PATILLA DE SUJECCION TIPO ESPATULA

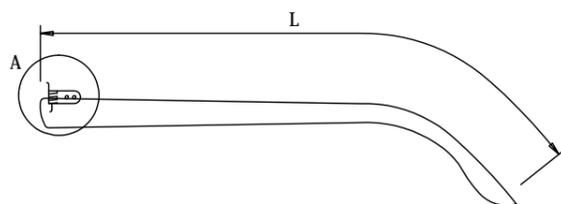


DETALLE A

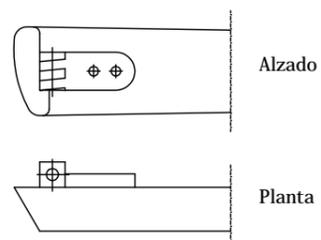




PATILLA DE SUJECCION TIPO CABLE

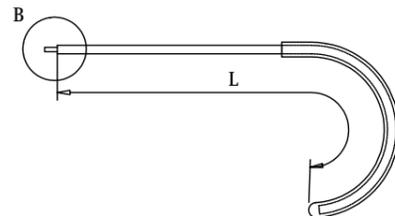




DETALLE B



| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|----------------|--------|--|-----------|--|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-01-01-11-00 | S/E | 2 | PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 KV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | SGM | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | OML | Fdo. ANGEL EGEEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 2/6 | | AEM | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | | | | |

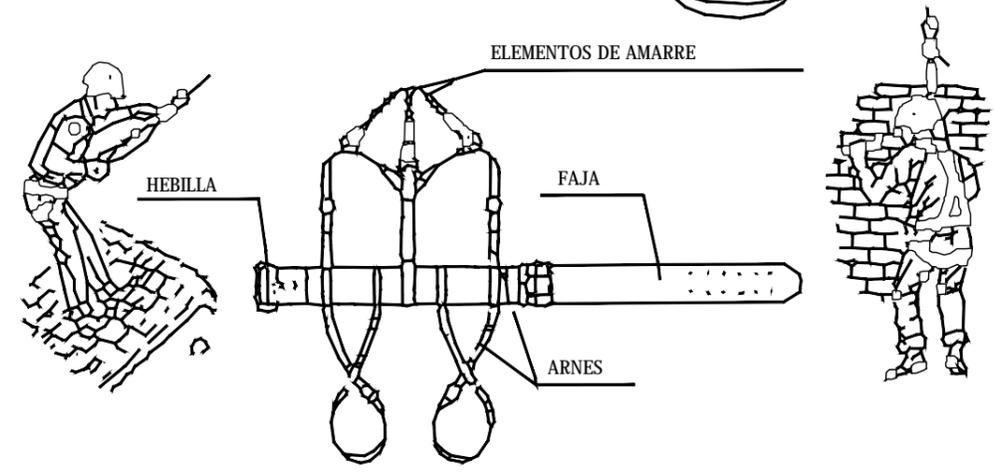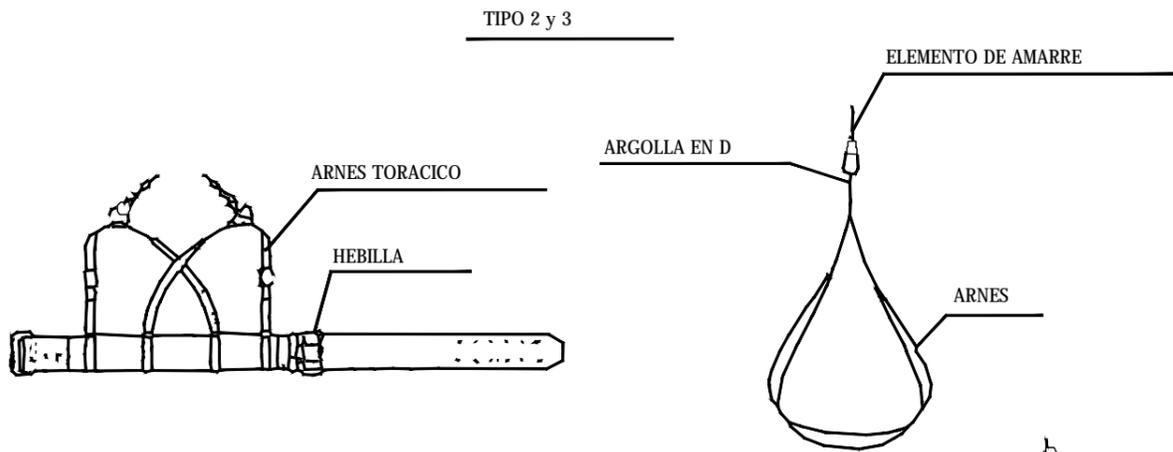
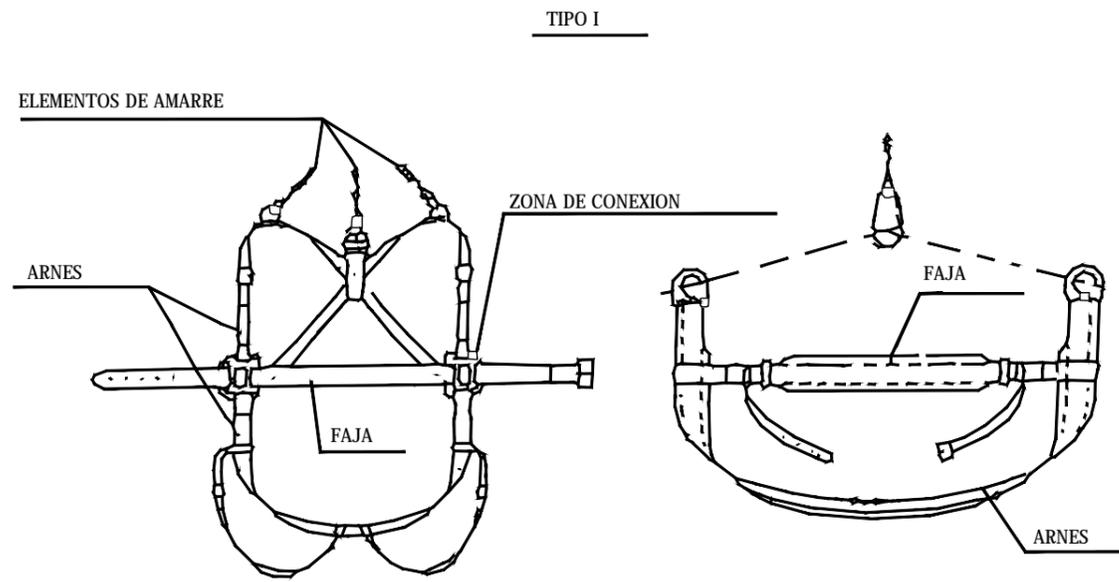


NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-21

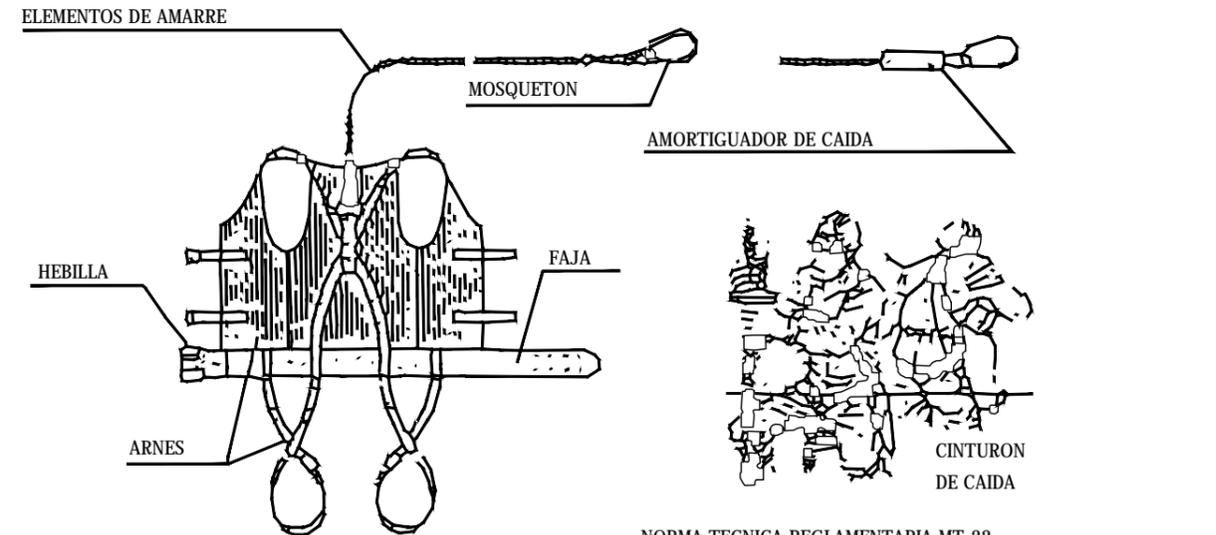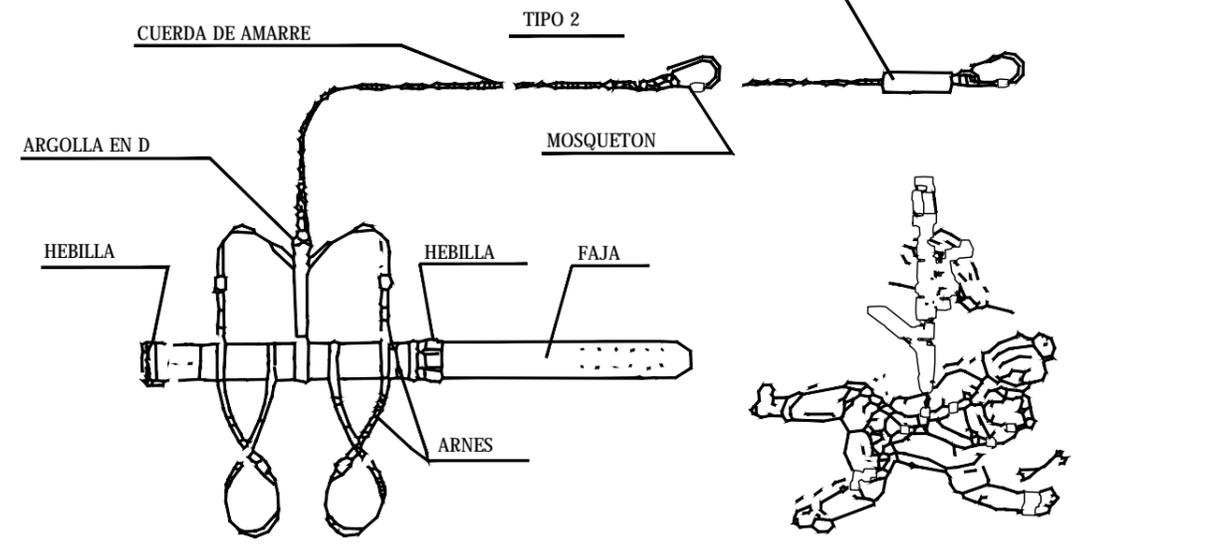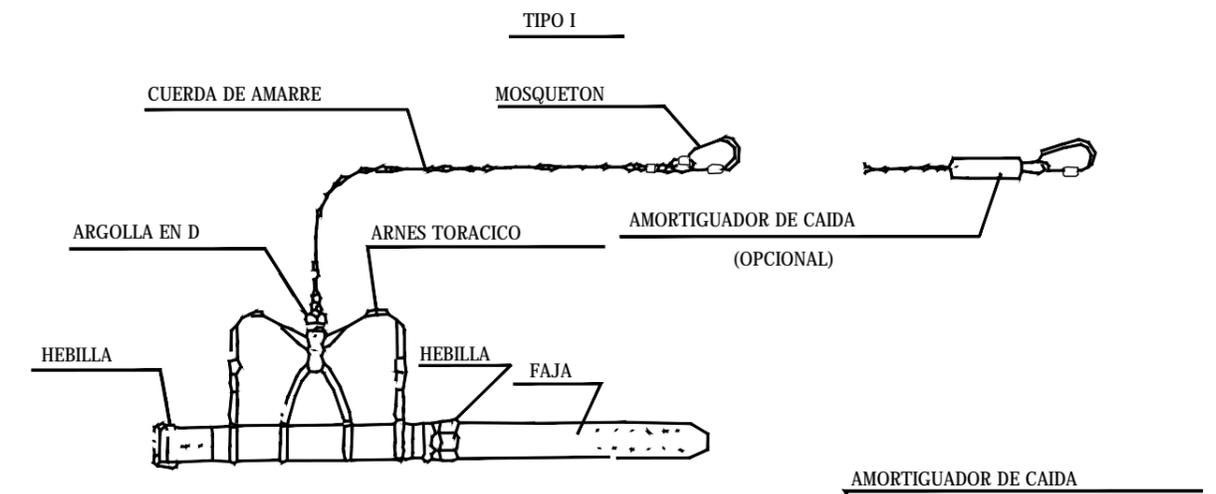


NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-22

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|----------------|--------|--|-----------|--|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-01-01-11-00 | S/E | 2 | PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 KV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | SGM | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | OML | Fdo. ANGEL EGEEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 3/6 | | AEM | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | | | | |

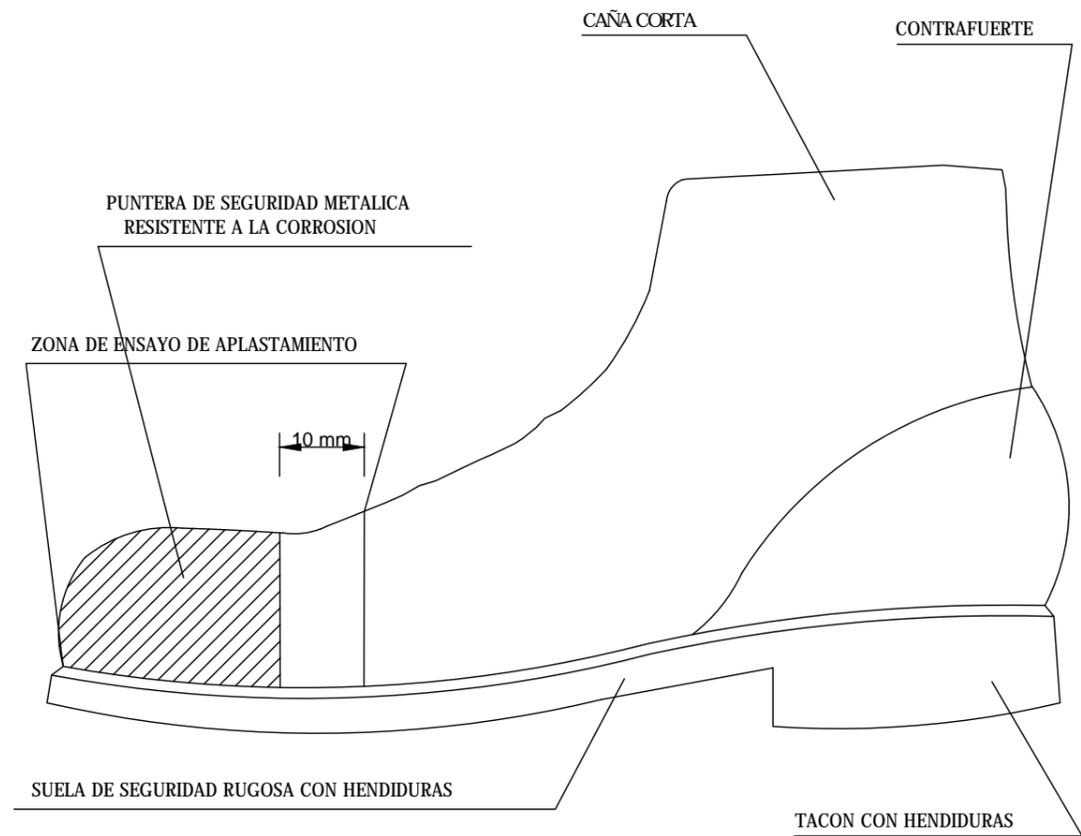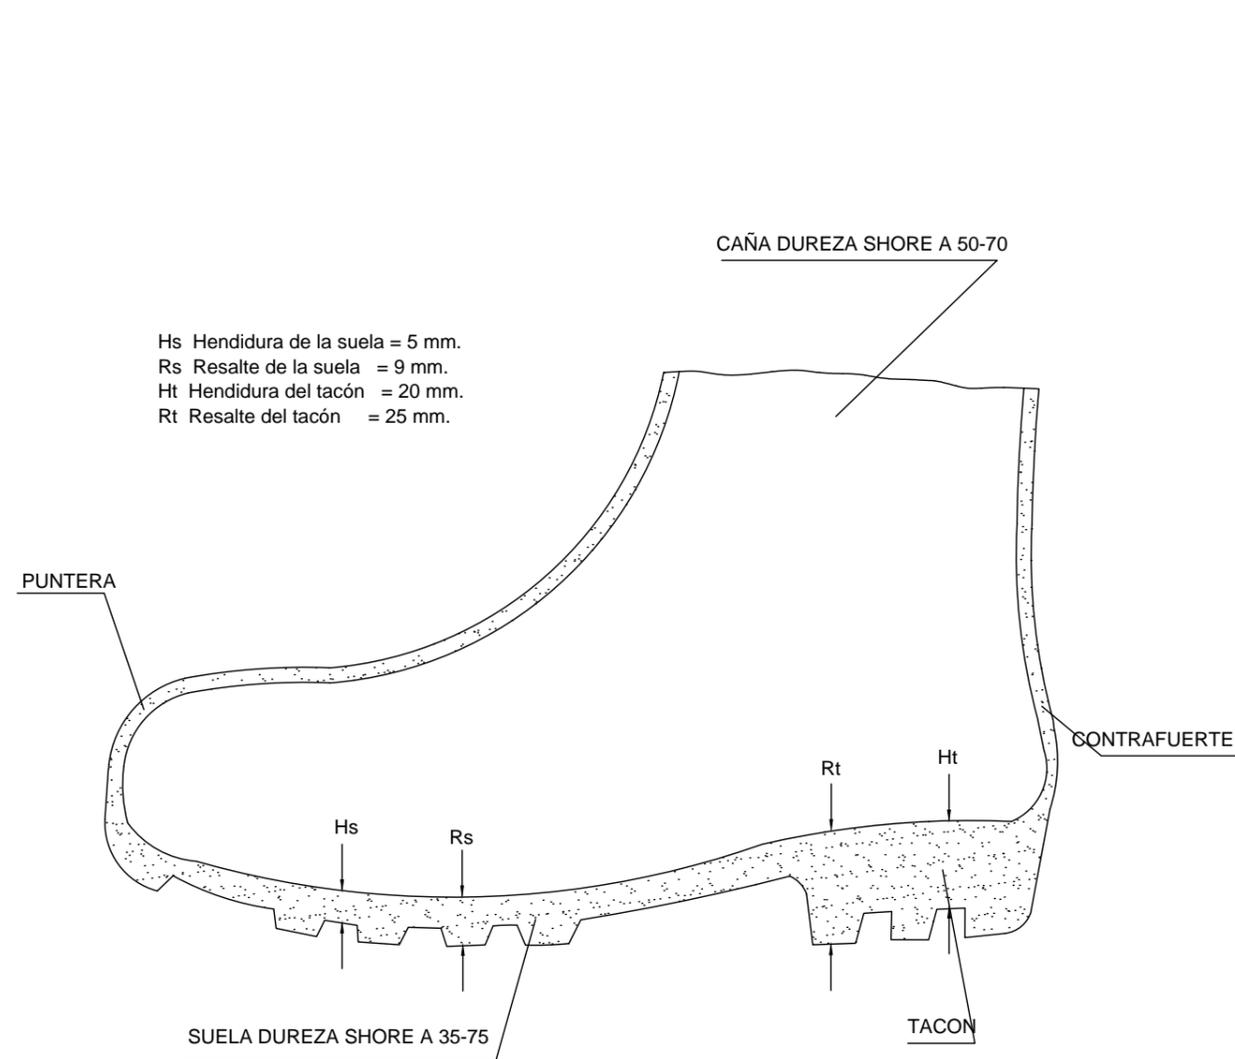



| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|-------------|-----------|--|-----------|---|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-00-01-01-11-00 | S/E | 2 | "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | SGM | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: | REVISADO: | Fdo. ANGEL EGEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 4/6 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | OML | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | REVISION: | | APROBADO: | |
| | | | | | | 0 | | AEM | |

PROTECCION ADICIONAL

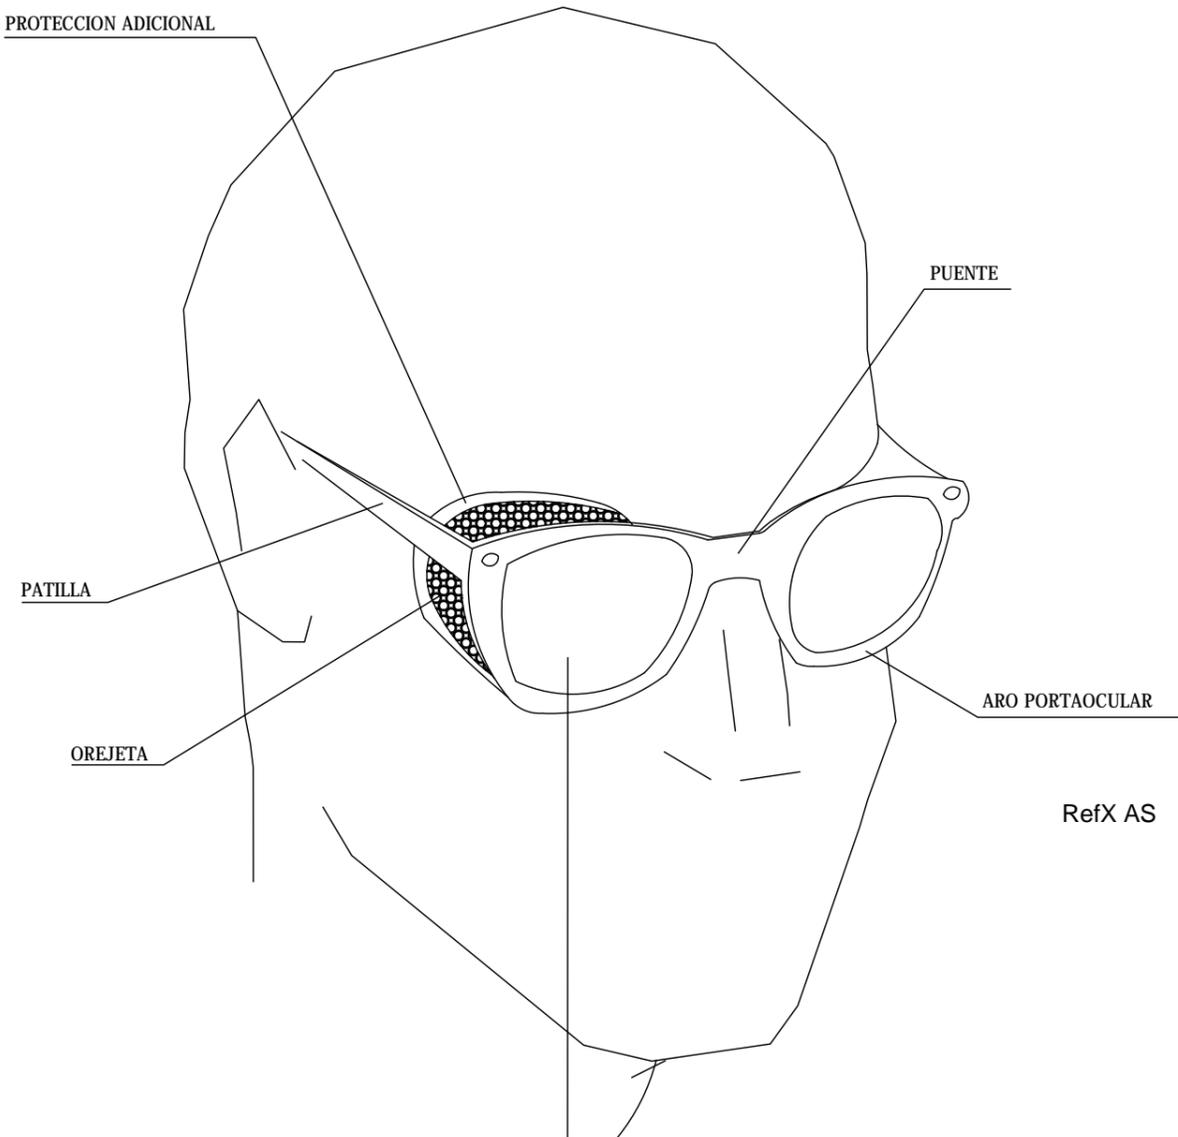

RefX AS

OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL
IMPACTO

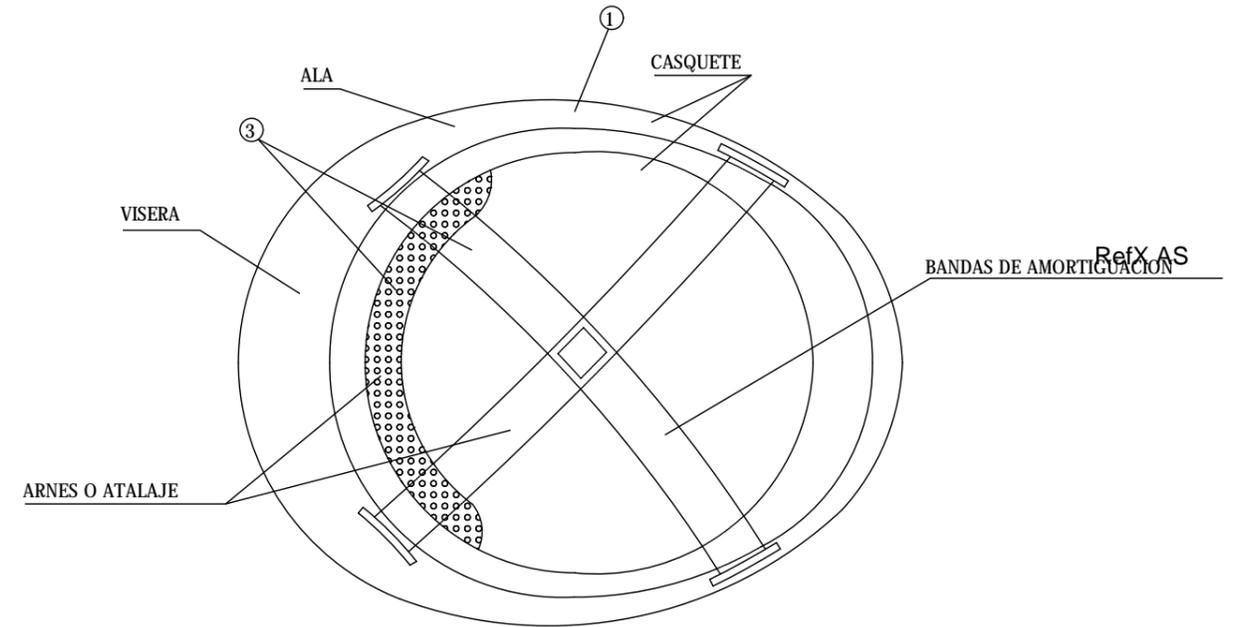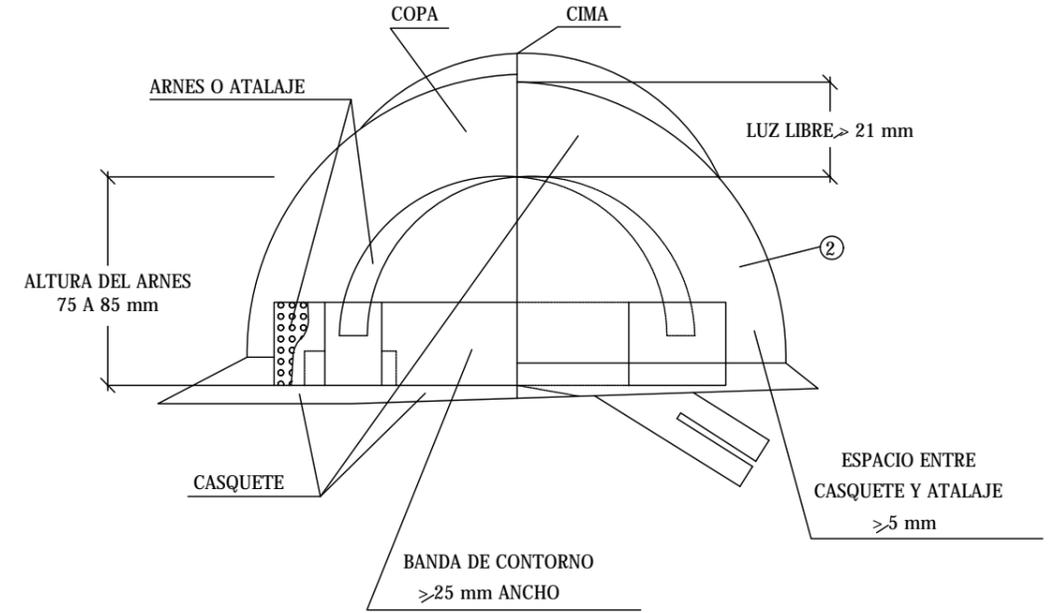


RefX AS

- ① MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
- ② CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V.
- ③ MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|----------------|-----------|--|-----------|--|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-00-01-01-11-00 | S/E | 2 | PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 kV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | SGM | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | REVISADO: | Fdo. ANGEL EGEEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 5/6 | | OML | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | REVISION: | | APROBADO: | |
| | | | | | | 0 | | AEM | |

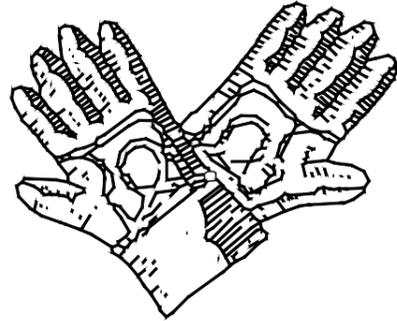


CUERO




ASLANTES

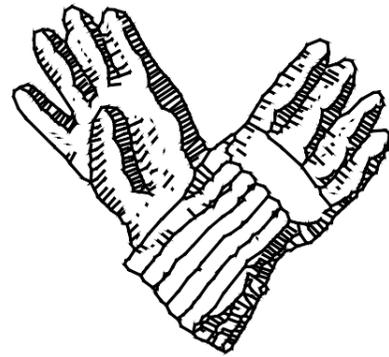



ASLANTES

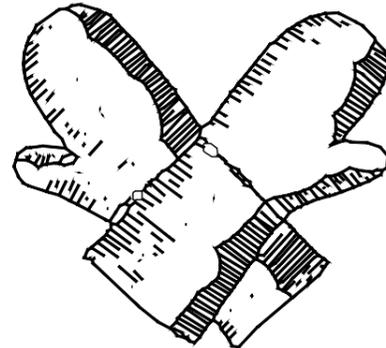

MANOPLAS

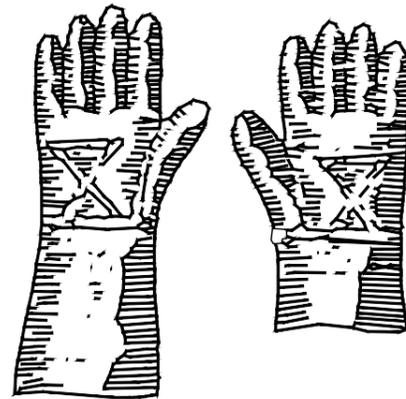


CUERO REFORZADO

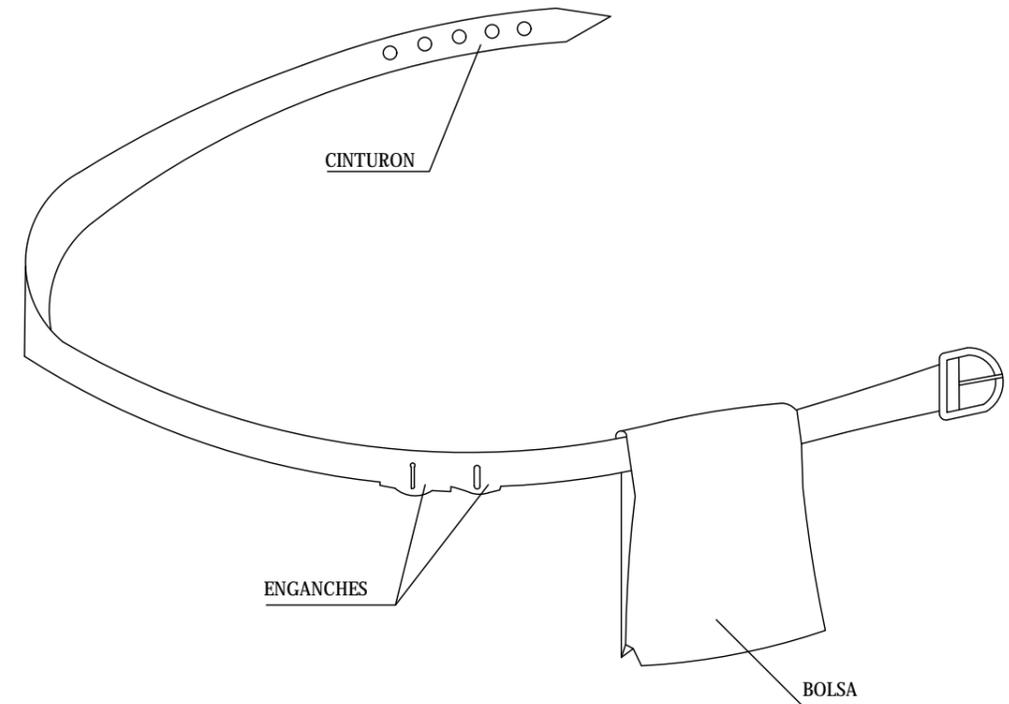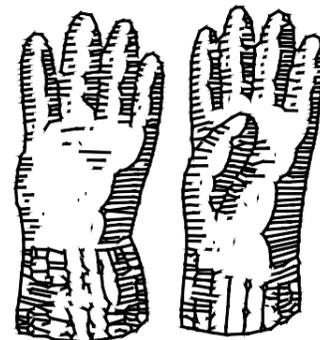


- ① PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
- ② EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS
- ③ NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO


| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|----------------|--------|--|-----------|--|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-00-01-01-11-00 | S/E | 2 | PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 KV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | SGM | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | OML | Fdo. ANGEL EGEEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 6/6 | | AEM | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | | | | |

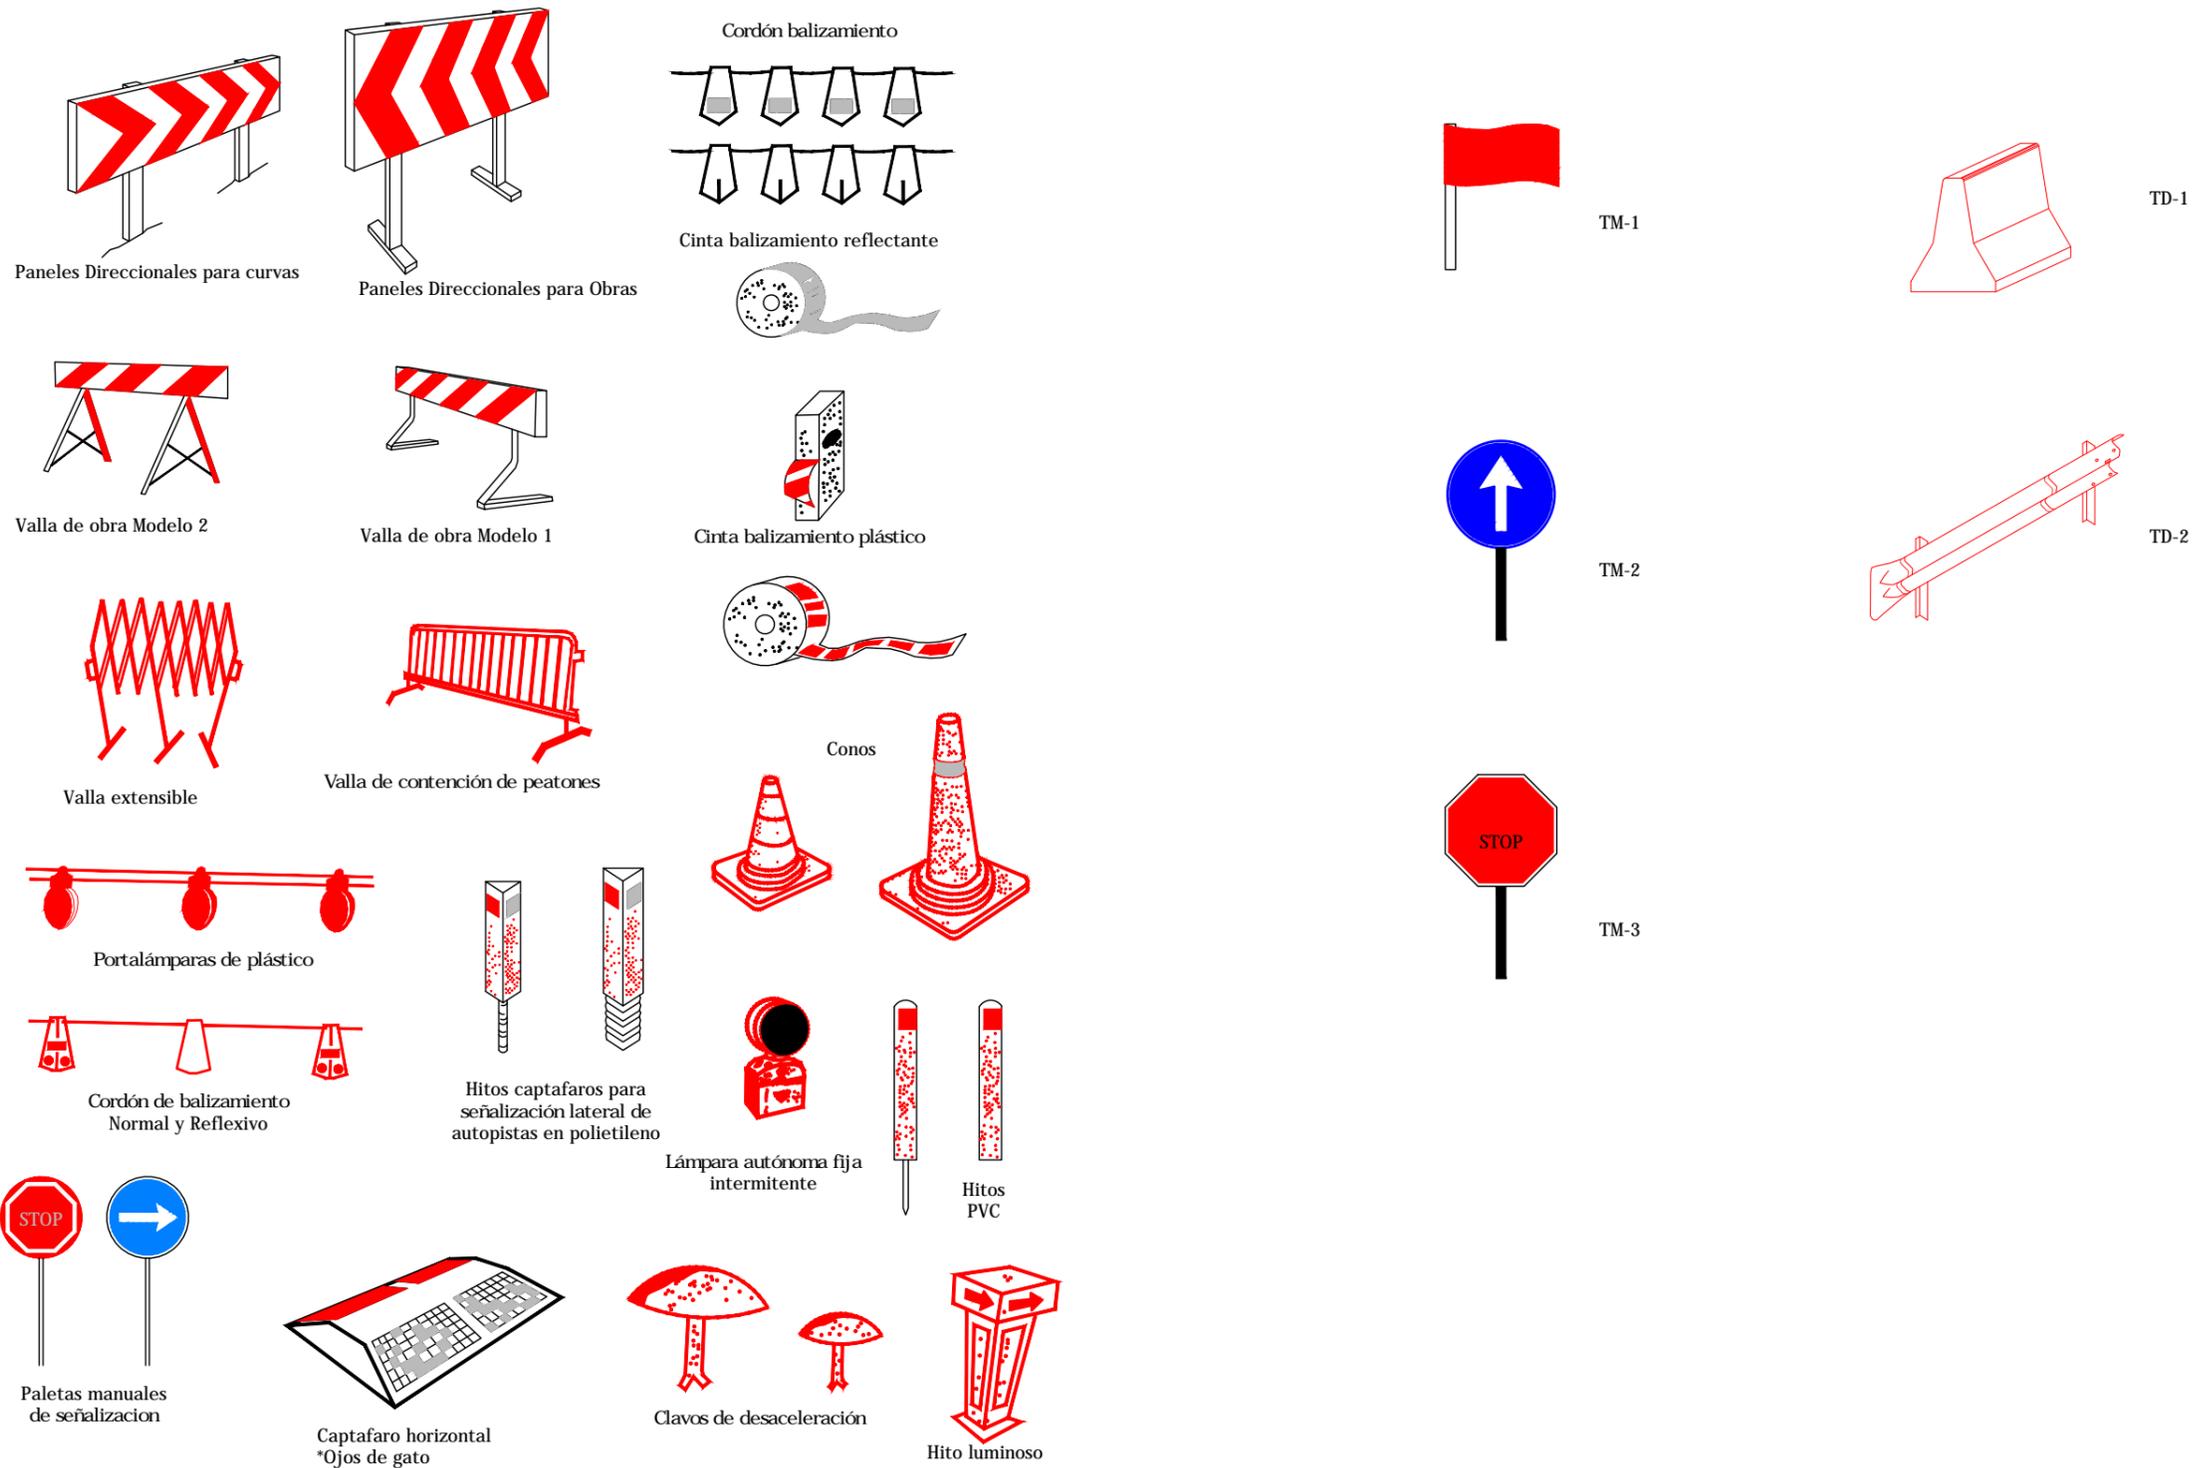


| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|-------------|--------|---|-----------|---|
| TITULAR: | REVISIÓN | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TÍTULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-01-01-11-00 | S/E | 3 | "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | SGM | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTÍTULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROTECCIONES COLECTIVAS | OML | Fdo. ANGEL EGEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 1/4 | | AEM | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | | | | |

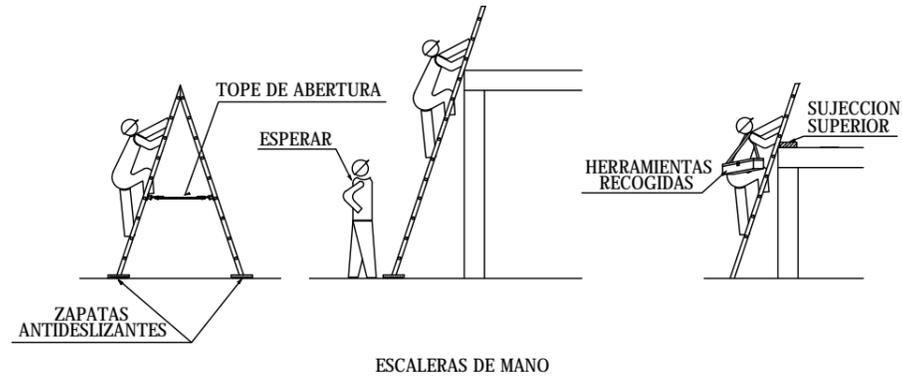


ESCALERAS DE MANO

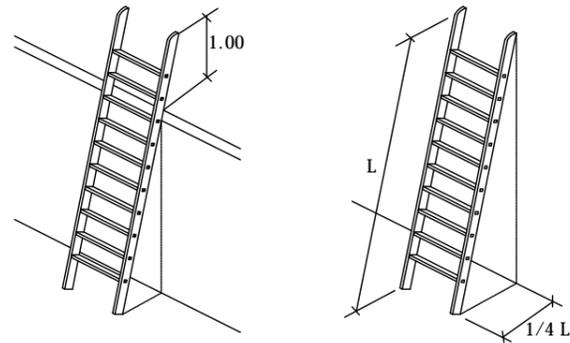


APOYO DE ESCALERAS




RUEDA GIRATORIA

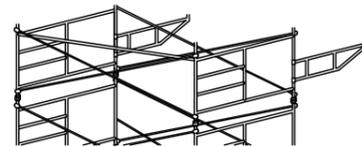


SUPLEMENTO PARA SALVAR VOLADIZOS

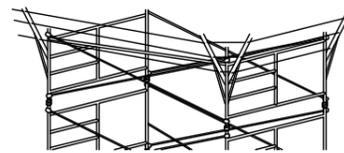


VISERA DE PROTECCION

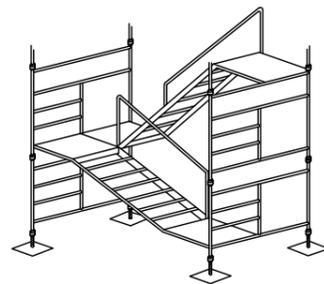


ESCALERA INTERIOR

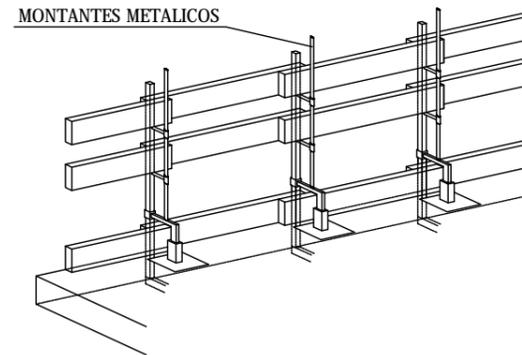


FORMACION DE ANTEPECHOS EN VUELO DE ESTRUCTURAS

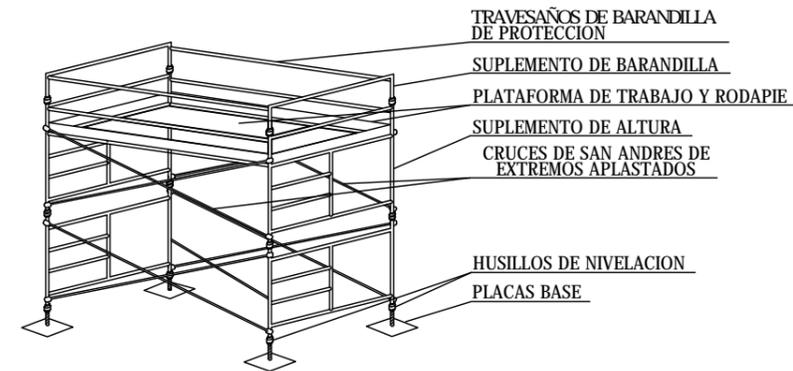

ANDAMIAJES METALICOS TUBULARES

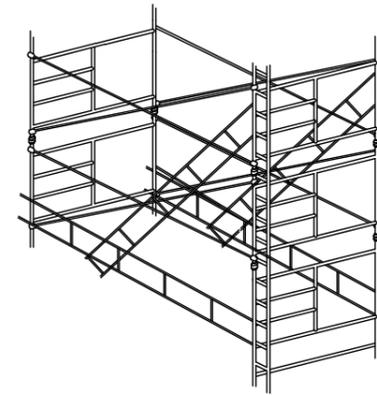


VIGA PARALELA

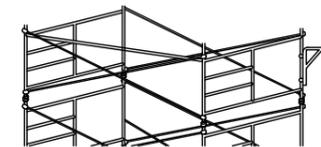


GARRUCHA

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|----------------|-----------|--|-----------|--|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-01-01-11-00 | S/E | 3 | PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 KV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | SGM | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: | REVISADO: | Fdo. ANGEL EGEEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 2/4 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROTECCIONES COLECTIVAS | OML | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | REVISION: | | APROBADO: | |
| | | | | | | 0 | | AEM | |


SEÑAL MOVIL DE APROXIMACION A OBRA

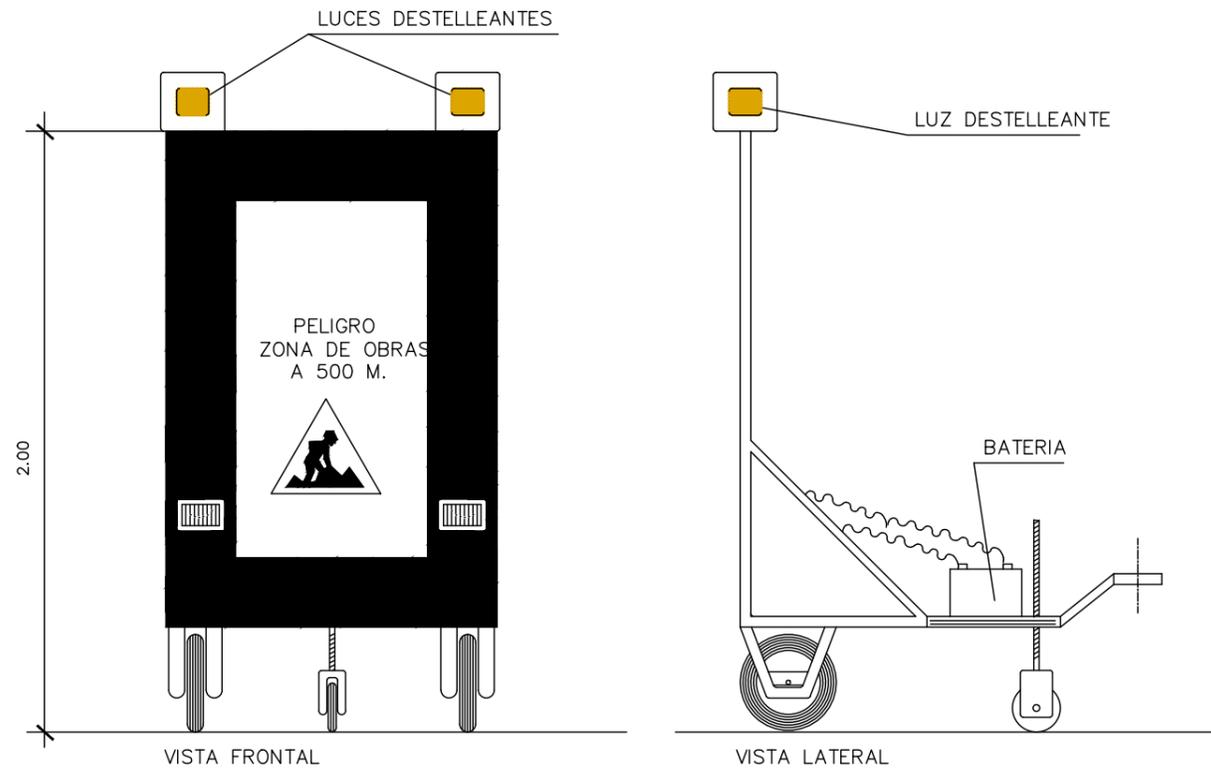


BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GALIBO DE OBRA

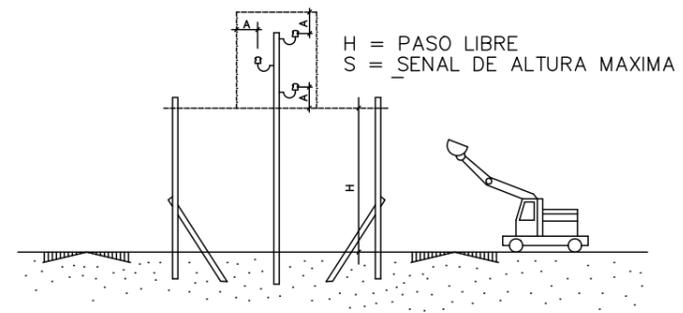


CINTA BALIZAMIENTO

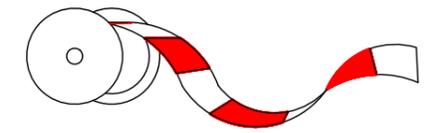


CONO BALIZAMIENTO




CORDON BALIZAMIENTO




BALIZAMIENTO DE GALIBO DE OBRA

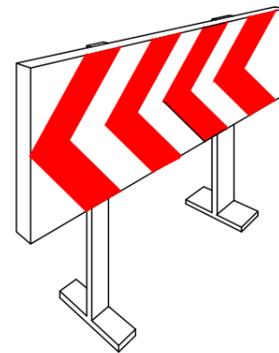


PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

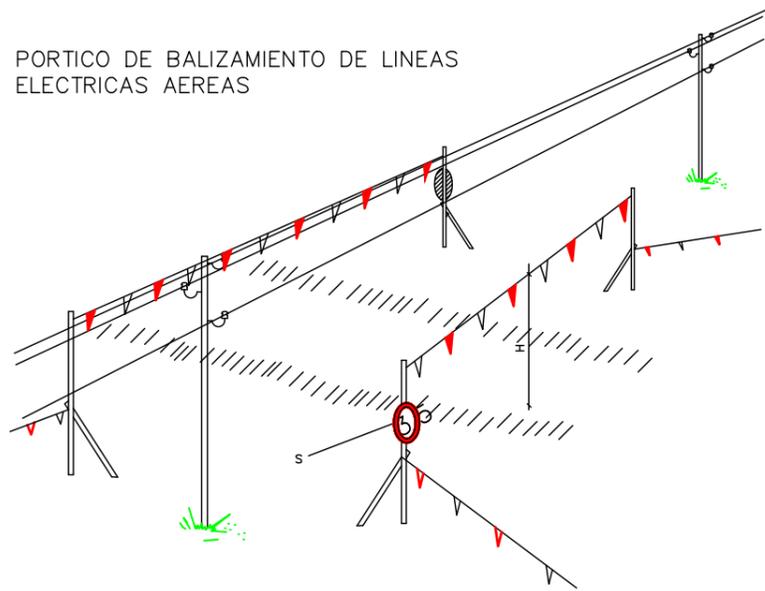

BANDA DE PLASTICO DE COLOR VIVO

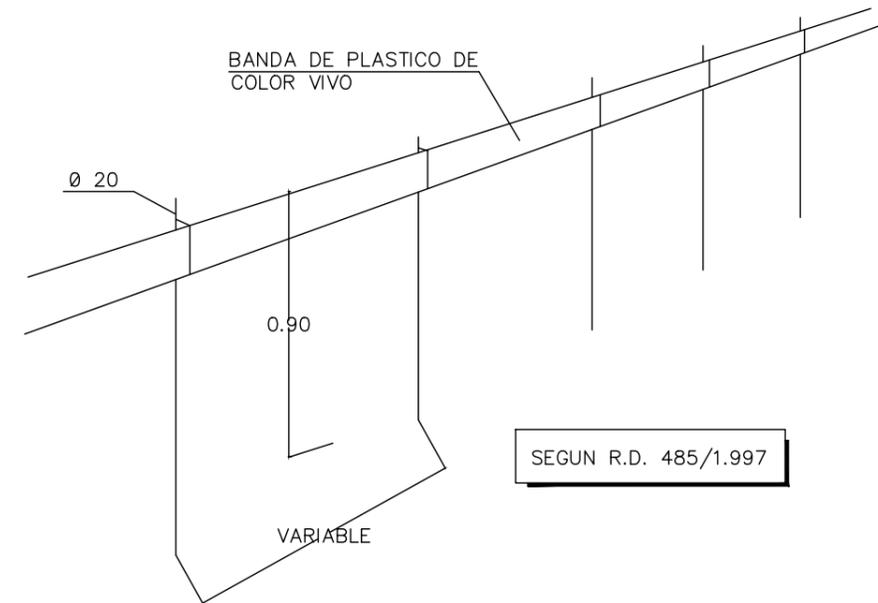


VALLAS DESVIO TRAFICO

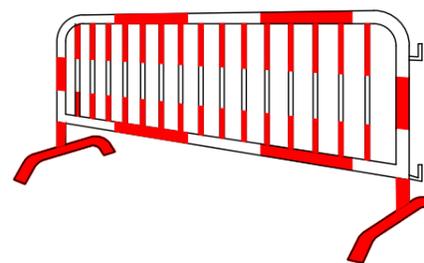

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------|---|----------------|-----------|--|-----------|---|
| TITULAR: | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: | ESCALA: | PLANO: | TITULO: PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 kV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | DIBUJADO: | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| | | | | 17-297-03-12-00-00-01-01-11-00 | S/E | 3 | | REVISADO: | |
| AUTOR: | | | | SITUACION: | FECHA: | HOJA: | SUBTITULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROTECCIONES COLECTIVAS | OML | Fdo. ANGEL EGEA MELLADO COLEGIADO Nº 3.200 |
| | | | | PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | AGOSTO 2018 | 3/4 | | APROBADO: | |
| POLITEC Proyectos y Servicios. S.L.P. - C/ Del Romero Nº 1, Bajo drcha. - Telf.: 968 865 037 Fax: 968 277 102 - e_mail: politec@politec.org - 30140 SANTOMERA (Murcia) | | | | | | REVISION: | | AEM | |
| | | | | | | 0 | | | |

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE PROHIBICION.

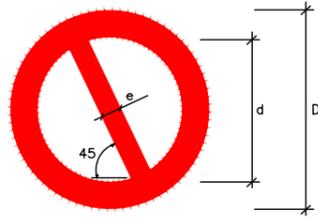

| DIMENSIONES (mm.) | | |
|-------------------|-----|----|
| D | d | e |
| 594 | 420 | 44 |
| 420 | 297 | 31 |
| 297 | 210 | 17 |
| 210 | 148 | 16 |
| 148 | 105 | 11 |
| 105 | 74 | 8 |


COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

| SEÑAL | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) | (3) |
|-------------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| Nº | B-1-1 | B-1-2 | B-1-3 | B-1-4 | B-1-5 | B-1-6 |
| REFERENCIA | PROHIBIDO FUMAR | PROHIBIDO HACER FUEGO LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO FUMAR | PROHIBIDO EL PASO A PEATONES | PROHIBIDO APAGAR FUEGO CON AGUA | PROHIBIDO EL PASO | PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA |
| CONTENIDO GRAFICO | CIGARRILLO ENCENDIDO | CERILLA ENCENDIDA | PERSONA CAMINANDO | AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO | PROHIBIDO EL PASO | PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA |

NOTAS:
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO



COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)
BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

| DIMENSIONES (mm.) | | |
|-------------------|-----|----|
| L | l | m |
| 594 | 420 | 30 |
| 420 | 297 | 21 |
| 297 | 210 | 15 |
| 210 | 148 | 11 |
| 148 | 105 | 8 |
| 105 | 74 | 5 |


NOTAS:
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

| SEÑAL | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Nº | B-3-1 | B-3-2 | B-3-3 | B-3-4 | B-3-5 | B-3-6 |
| REFERENCIA | PRECAUCION | PRECAUCION PELIGRO DE INCENDIO | PRECAUCION PELIGRO DE EXPLOSION | PRECAUCION PELIGRO DE CORROSION | PRECAUCION PELIGRO DE INTOXICACION | PRECAUCION PELIGRO DE SACUDIDA ELECTRICA |
| CONTENIDO GRAFICO | SIGNO DE ADMIRACION | LLAMA | BOMBA EXPLOSIVA | LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA SOBRE UNA BARRA SOBRE UNA MANO | CALAVERA Y TIBIAS Y CRUZADAS | FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO DE LA CEI)(UNE 20-557/1) |

SEGUN R.D. 485/1.997 DE 14 DE ABRIL SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| SEÑAL | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
|-------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Nº | B-3-7 | B-3-8 | B-3-9 | B-3-10 | B-3-11 | B-3-12 |
| REFERENCIA | PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO | PELIGRO POR MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO | PELIGRO POR CAIDAS AL MISMO NIVEL | PELIGRO POR CAIDAS A DISTINTO NIVEL | PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS | PELIGRO POR CARGAS SUSPENDIDAS |
| CONTENIDO GRAFICO | DESPRENDIMIENTO EN TALUD | MAQUINA EXCAVADORA | CAIDA AL MISMO NIVEL | CAIDA A DISTINTO NIVEL | OBJETOS CAYENDO | CARGA SUSPENDIDA |

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION



| DIMENSIONES (mm.) | |
|-------------------|--|
| D | |
| 594 | |
| 420 | |
| 297 | |
| 210 | |
| 148 | |
| 105 | |

COLOR DE FONDO: AZUL (*)
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

NOTAS:
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

| SEÑAL | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nº | B-2-1 | B-2-2 | B-2-3 | B-2-4 | B-2-5 |
| REFERENCIA | OBLIGACION EN GENERAL | PROTECCION OBLIGATORIA DE LA VISTA | PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CABEZA | PROTECCION OBLIGATORIA DEL OIDO |
| CONTENIDO GRAFICO | SIGNO DE ADMIRACION | CABEZA PROVISTA DE GAFAS PROTECTORAS | CABEZA PROVISTA DE UN APARATO RESPIRATORIO | CABEZA PROVISTA DE CASCO | CABEZA PROVISTA DE CASCOS AURICULARES |



SILBAR OBROEROS
LETRA S
LEYENDA INDICADORA
OBROEROS EN VIA

| SEÑAL | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Nº | B-2-6 | B-2-7 | B-2-8 | B-2-9 | B-2-10 |
| REFERENCIA | PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS MANOS | PROTECCION OBLIGATORIA DE LOS PIES | ELIMINACION OBLIGATORIA DE PUNTAS | USO OBLIGATORIO CINTURON DE SEGURIDAD | USO DE GAFAS O PANTALLAS |
| CONTENIDO GRAFICO | GUANTES DE PROTECCION | CALZADO DE SEGURIDAD | TABLON DEL QUE SE EXTRAE UNA PUNTA | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|-------|---|--------------------------|----------------|---|------------------|---------------------------------|
| TITULAR: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | REVISION | MOTIVO | FECHA | REFERENCIA: 17-297-03-12-00-00-00-01-01-11-00 | ESCALA: S/E | PLANO: 3 | TITULO: PROYECTO DE DESVIO DE L.E. A 132 KV "MONTEBELLO - LA NUCIA 2", TRAMO AP.10098 - AP.10100 POR AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO | DIBUJADO: SGM | EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| AUTOR: Politec Proyectos y Servicios, S.L.P. | | | | SITUACION: PARAJE "MUIXARA" LA NUCIA (ALICANTE) | FECHA: AGOSTO 2018 | HOJA: 4/4 | SUBTITULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROTECCIONES COLECTIVAS | REVISADO: OML | |
| | | | | | | REVISION: 0 | | APROBADO: AEM | |